

SZONDÁZÁSI JEGYZŐKÖNYV ÉS ÉRTÉKELŐ LAP

DINAMIKUS SZONDÁZÁS

GEOTOOL típusú dinamikus szonda alkalmazása


DIN 4094 - European Standard 1997

Megbízó:	ARGON-GEO Kft	Szondázást végezte:	GEOSZFÉRA Kft. / Érczy Tivadar
Munkahely:	Szentendre	Szondázást értékelte:	Kovalóczy György
Szondázási hely:	Kreékpár út Bükkös-patak híd	Szondázás száma:	1D
Szondázás ideje:	2016. 01. 13.	Szondázás terepszintje:	124,87 mBf

Mérési eredmények:

Mélység	N20 érték	Összes ütés
0,0	0	0
0,2	1	1
0,4	0	1
0,6	0	1
0,8	13	14
1,0	17	31
1,2	27	58
1,4	41	99
1,6	24	123
1,8	28	151
2,0	27	178
2,2	41	219
2,4	26	245
2,6	18	263
2,8	99	362
3,0	120	482
3,2		
3,4		
3,6		
3,8		
4,0		
4,2		
4,4		
4,6		
4,8		
5,0		
5,2		
5,4		
5,6		
5,8		
6,0		
6,2		
6,4		
6,6		
6,8		
7,0		
7,2		
7,4		
7,6		
7,8		
8,0		
8,2		
8,4		
8,6		
8,8		
9,0		
9,2		
9,4		
9,6		
9,8		
10,0		

Szondázási diagram

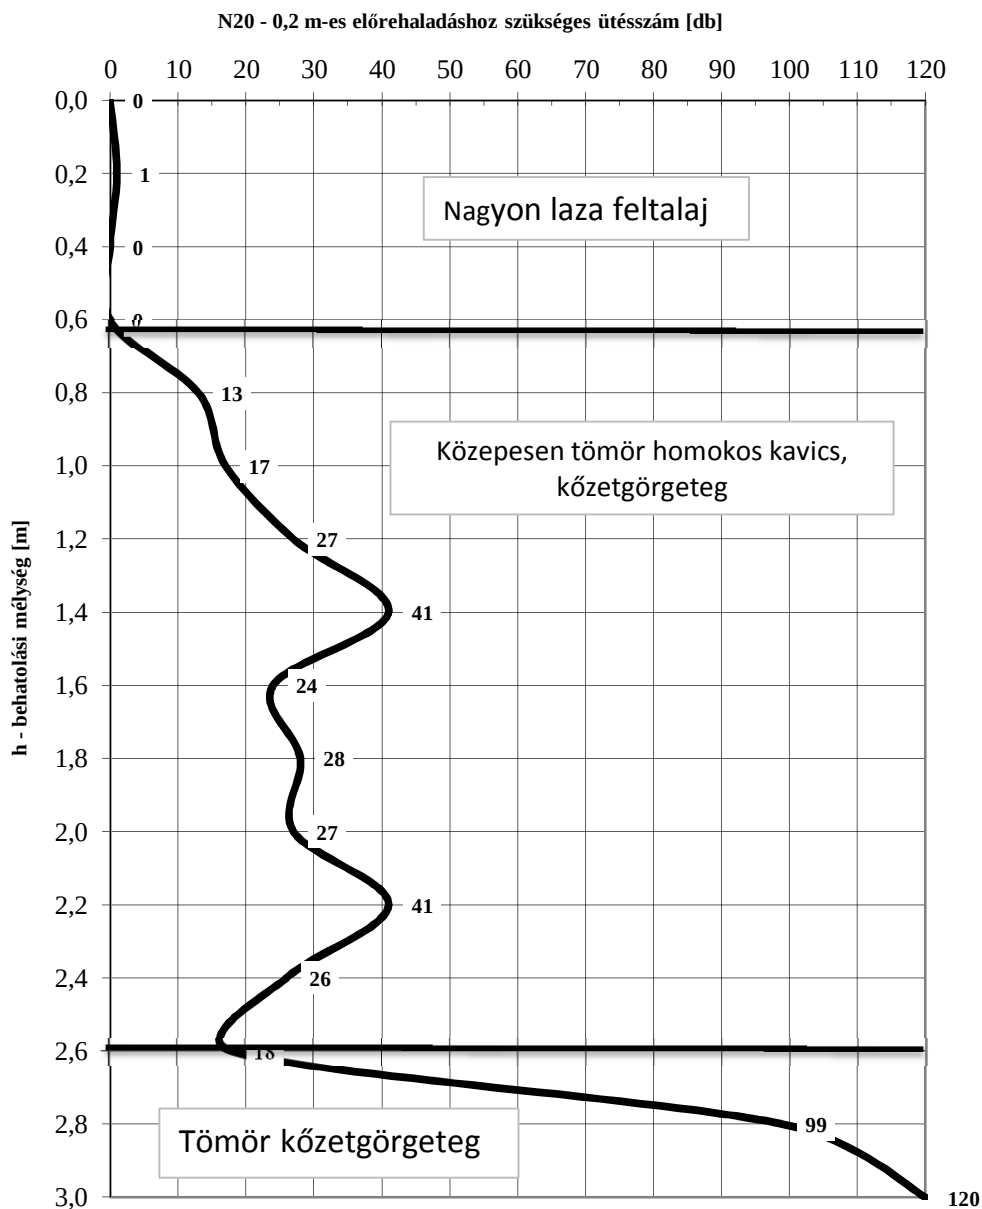

Megjegyzés:

Kelt: Győr, 2016. 01. 14.

A szondázási jegyzőkönyv műszaki tartalmaért felelős (név, beosztás):

Dankó Zsolt geológus mérnök

A szondázási jegyzőkönyv kiadásáért felelős (név, beosztás):

Benák Ferenc geotechnikus mérnök

P.H.